

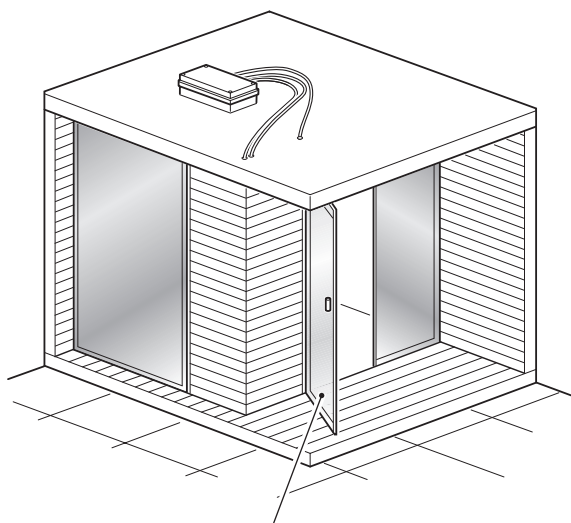


OUTSIDE PRO cm 280x200x208H

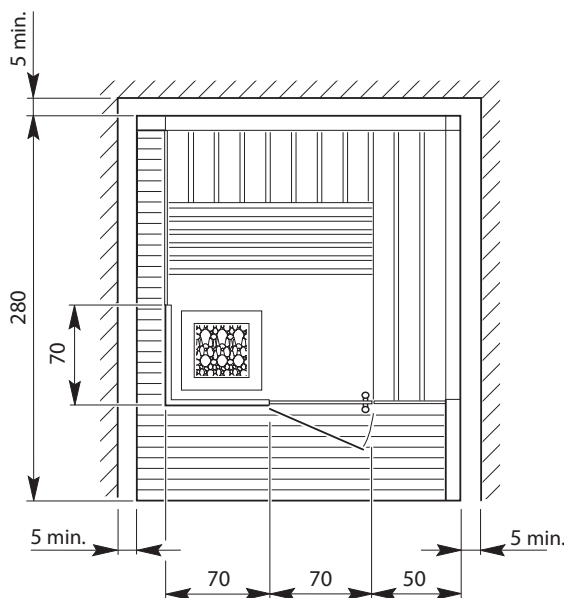

Lato di apertura porta da definire all'ordine.

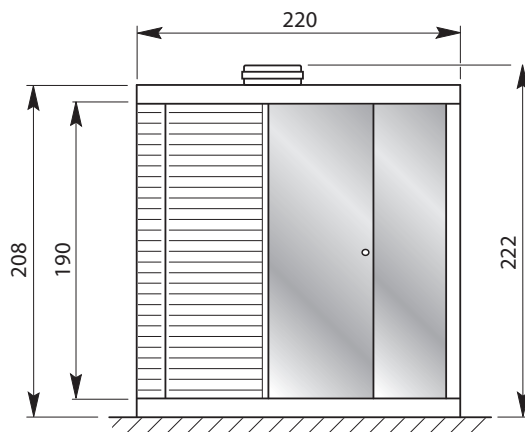


* Le immagini sono indicative

Posti:

- 2 sdraiati +
- 1 seduto

oppure

- 6 seduti

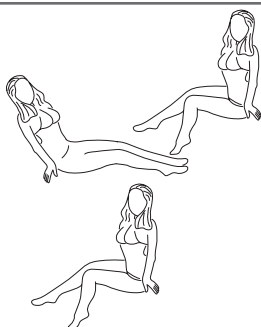


le misure sono in "cm" / all measurement are in "cm"

Dati tecnici		Trifase
Tensione	V~	400V~
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita totale	Watt	10000
Temperatura di esercizio max.	°C	90
Peso a vuoto (± 5 kg)	kg
Dimensioni imballo	cmx.....x.....h
Volume spedizione	m ³
Peso di spedizione	kg

(1) Tensione di alimentazione da definire all'ordine
Supply voltage shall be established at the time of ordering

INSTALLAZIONE

L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali. L'installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all'apparecchiatura, deve pretendere dall'utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile, prevista, in Italia, dalla legge n.46 del 05.03.90.

 In mancanza di tale documento la SFA, declina qualsiasi responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere le proprie apparecchiature.


POSIZIONAMENTO

Affinchè la sauna sia in sicurezza e funzioni correttamente, è necessario posizionarla su una superficie piana, livellata ed in grado di supportare il carico al suolo indicato a fianco

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO E PARETI FINITE


- Cavo alimentazione elettrica - lunghezza min. 2 mt
- trifase 415V~ + Neutro.
- Sezione cavo di alimentazione appropriata all'assorbimento (consultare tabella sul retro pagina).

- Centralina sauna

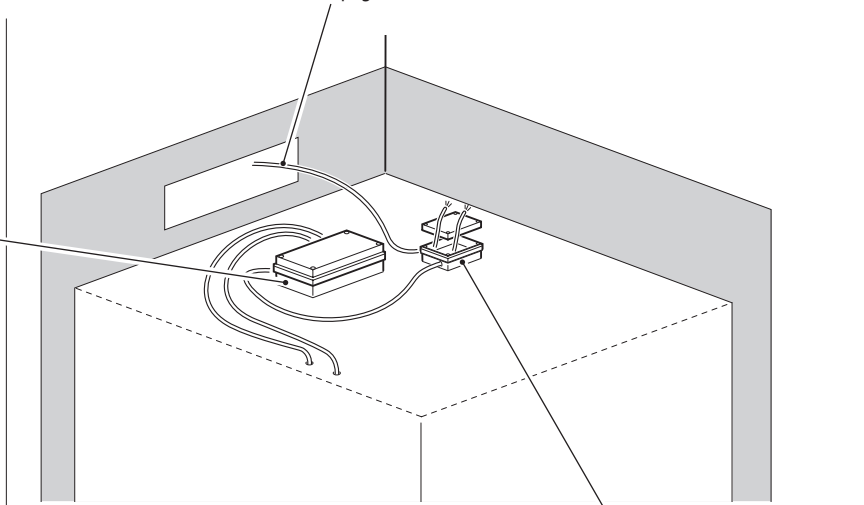

- Area uscita cavi di alimentazione elettrica ed eventuale filodiffusione

- Scatola collegamento elettrico in IPX5 (a carico del Cliente)

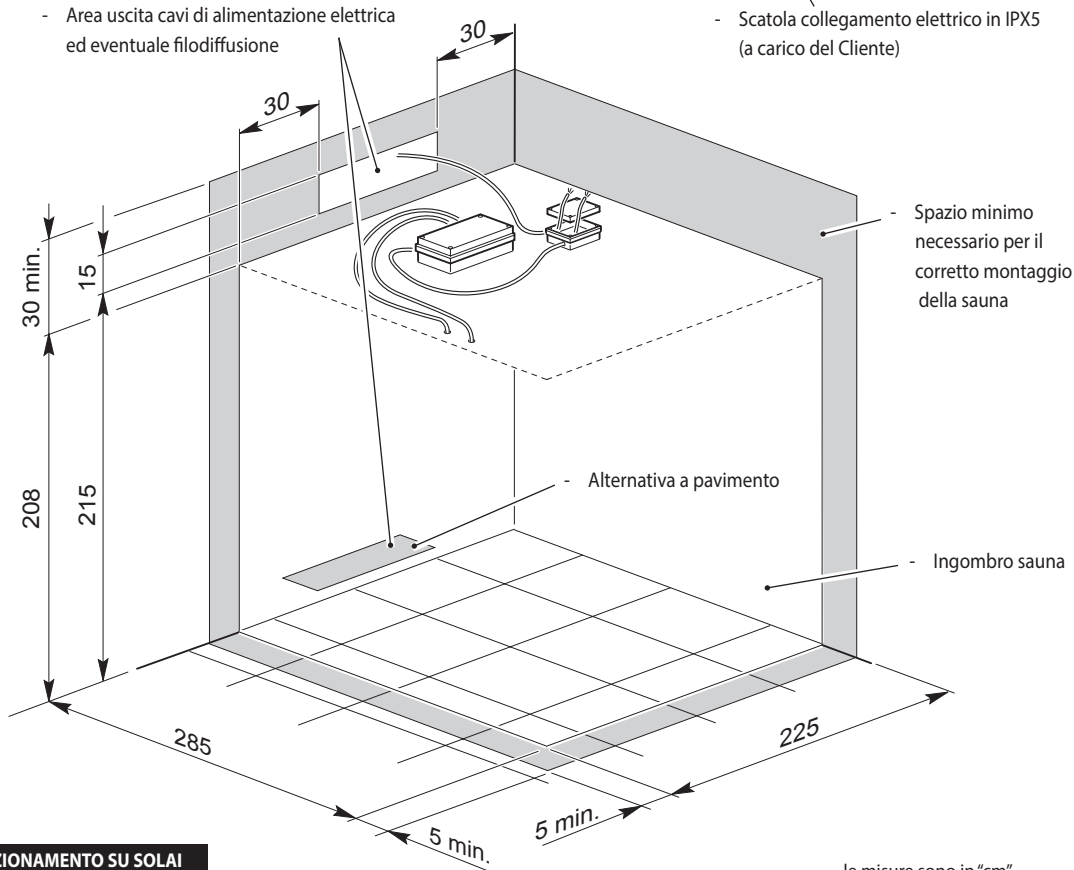

PER POSIZIONAMENTO SU SOLAI VERIFICARNE LA PORTATA !!!

le misure sono in "cm"
all measurement are in "cm"

L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma IEC 364-1 (CEI 64.8) nonchè alle disposizioni di legge nazionali. Il collegamento elettrico dalla sauna va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere protetto da un interruttore differenziale (30mA) e magnetotermico adeguato all'assorbimento del bagno turco (vedere tabella "Dati tecnici") con apertura minima dei contatti di 3mm.

Detto interruttore deve essere posto in posizione di "chiuso" (ON) solo per il tempo di utilizzo del bagno turco quindi rimesso in posizione di "aperto" (OFF) e non deve essere raggiungibile dalle persone che stanno utilizzando il bagno turco. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione) le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento del bagno turco (consultare relativa tabella sul retro pagina). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT.

Se il bagno turco viene installato in un locale bagno occorre rispettare le seguenti disposizioni: "A" - l'interruttore differenziale deve essere posto fuori dalle zone 0,1,2,3 (CEI 64/8/7) e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua; "B" - l'allacciamento elettrico deve avere un grado di protezione all'acqua IPX4 e deve essere fuori dalle zone 0, 1 (CEI 64/8/7).

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.